



ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

T.C.
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ENGELSİZ FAKÜLTE TEKNİK DĞERLENDİRME RAPORU

1- Hissedilebilir Yüzeyler:

A. Hissedilebilir Yüzeyler:

- a. Hissedilebilir yüzeyler, yaya yollarında ve bina girişlerinde kullanılmak üzere uygun malzemeden üretilmiş kılavuz çizgiler veya noktalar içermektedir. Bu kalem altında yer alan malzemeler şunlardır:
- b. Kılavuz çizgiler: Özel olarak tasarlanmış, yüzeyi dokulu ve hissedilebilir olan kılavuz çizgiler.
- c. Hissedilebilir noktalar: Belirli noktalarda konumlandırılmış, dokulu ve yükseltilmiş hissedilebilir noktalar.
- d. Malzeme ve montaj için gerekli ekipmanlar: Kılavuz çizgilerin veya noktaların montajı için gereken malzemeler, yapıştırıcılar ve montaj ekipmanları.

B. Danışma Bankosu için Hissedilebilir Yüzeyler:

- a. Danışma bankosuna kadar olan yol üzerinde hissedilebilir yüzeylerin sağlanması gerekmektedir.

C. Malzeme ve Montaj Hizmetleri:

- a. Bu malzemelerin kurulumu için gerekli montaj hizmetleri de sağlanmalıdır.



2- Braille Baskılı Bilgi Panosu:

- Braille alfabesi veya kabartmalı harflerle yazılmış bir bilgi panosu satın alınması gerekmektedir.
- Braille baskılı bilgi panosu: Braille alfabesi veya kabartmalı harflerle yazılmış, hissedilebilir yüzeylere sahip bir bilgi panosu.
- Panonun boyutları ve tasarımı: Belirtilen yükseklik aralığına (en az 120 cm, en fazla 160 cm) uygun olarak tasarlanmalıdır.




3- Braille Baskılı Kat Planı:

- A. Her katta Braille alfabesi veya kabartmalı harflerle yazılmış bir kat planı satın alınması gerekmektedir. Bu kalem altında aşağıdaki malzemeler ve hizmetler yer alabilir:
- B. Braille baskılı kat planı: Her katta bulunan Braille alfabesi veya kabartmalı harflerle yazılmış, hissedilebilir yüzeylere sahip bir kat planı.
- C. Planın boyutları ve tasarımı: Belirtilen yükseklik aralığına (en az 120 cm, en fazla 160 cm) uygun olarak tasarlanmalıdır.



4- Braille Baskılı Levhalar:

- A. - Fakülte binasında Braille alfabesi veya kabartmalı harflerle yazılmış levhalar bulunmaktadır. Bu kalem altında aşağıdaki malzemeler şunlardır:
- B. - Braille baskılı levhalar: TS 9111 standartlarına uygun olarak Braille alfabesi veya kabartmalı harflerle yazılmış, hissedilebilir yüzeylere sahip levhalar.
- C. - Levhaların boyutları ve tasarımı: Belirtilen yükseklik aralığına (105-180 cm) uygun olarak tasarlanmış Braille baskılı levhalar yer almaktadır.

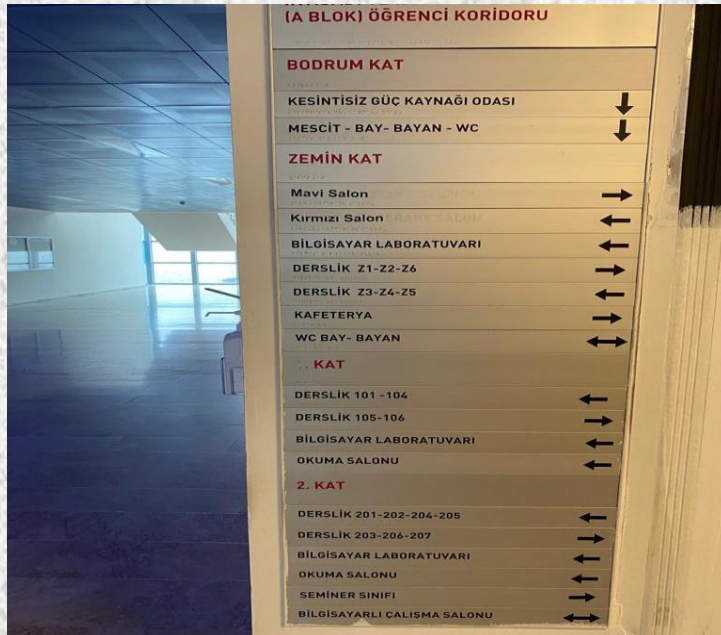

5- Engelli Giriş Yönlendirme Levhası:

- A. - Ana girişlere yerleştirilmek üzere engelli girişini işaret eden yönlendirme levhası satın alınması gerekmektedir. Bu kalem altında aşağıdaki malzemeler ve hizmetler yer alabilir:
- B. - Engelli giriş yönlendirme levhası: Erişilebilir olduğunu belirten semboller ve metinler içeren yönlendirme levhası.

6- Engelli WC Yönlendirme Levhası:

- A. - Engelli tuvaletini işaret eden yönlendirme levhaları bulunmaktadır. Bu kalem altında aşağıdaki malzemeler ve hizmetle:
- B. - Engelli WC yönlendirme levhası: Engelli tuvaletini işaret eden semboller ve metinler içeren yönlendirme levhası



7- Engelli WC Sabit Barları:

- a. Engelli WC alanında kullanılan sabit barlar bulunmaktadır. Bu kalem altında aşağıdaki malzemeler şunlardır:
- b. Sabit barlar: Paslanmaz çelik veya benzeri dayanıklı malzemeden üretilmiş, WC kullanıcılarına destek olacak sabit barlar.
- c. Barların boyutları ve tasarımı: Belirtilen gereksinimlere uygun olarak tasarlanmış ve montajı yapılmış sabit barlar.



8- Engelli WC Acil Çağrı Butonu (İpli ve Işıklı):

- Engelli WC alanında acil durumlarda yardım çağrısını kolaylaştırmak için ipli ve ışıklı bir acil çağrı butonu.
- Acil çağrı butonu: İpli ve ışıklı özelliklere sahip, acil durum çağrısını yapmak için kullanılan buton.



9- Portatif Engelli Rampası:

- Taşınabilir bir engelli rampasının satın alınması gerekmektedir. Bu kalem altında aşağıdaki malzemeler ve hizmetler yer alabilir:
- Engelli rampası: Katlanabilir veya taşınabilir özelliklere sahip, kullanımı kolay ve taşınabilir bir engelli rampası.

10- Sesli Işıklı Acil Çıkış Yönlendirme Sistemi:

- Her katta sesli ve ışıklı acil çıkış yönlendirme sistemleri bulunmaktadır. Bu kalem altında aşağıdaki malzemeler ve hizmetler şunlardır:
- Sesli ve ışıklı acil çıkış yönlendirme sistemi: Her kata kurulan şekilde tasarlanmış, acil durumlarda kullanıcıları yönlendirmek için sesli ve ışıklı uyarılar sağlayan sistem.



11- Engelli Çağrı Butonu:

- Giriş kapıları yan tarafına monte edilmek üzere engelli çağrı butonunun satın alınması gerekmektedir.



12- Asansör Kontrol Düğmeleri:

- Tüm kontrol düğmelerinin sol yanında bulunan kabartma yazılar için uygun malzemeden üretilmiş kontrol düğmeleri vardır.
- Kabartma yazılı kontrol düğmeleri: 1,6-5,1 cm boyut aralığında, 0,8 cm derinliğinde büyük harflerle yazılmış kabartma yazılara sahip kontrol düğmeleri.
- Kontrol düğmelerinde Braille alfabesi desteği sağlanmıştır.

